


COMUNE DI LORIA
Provincia di Treviso

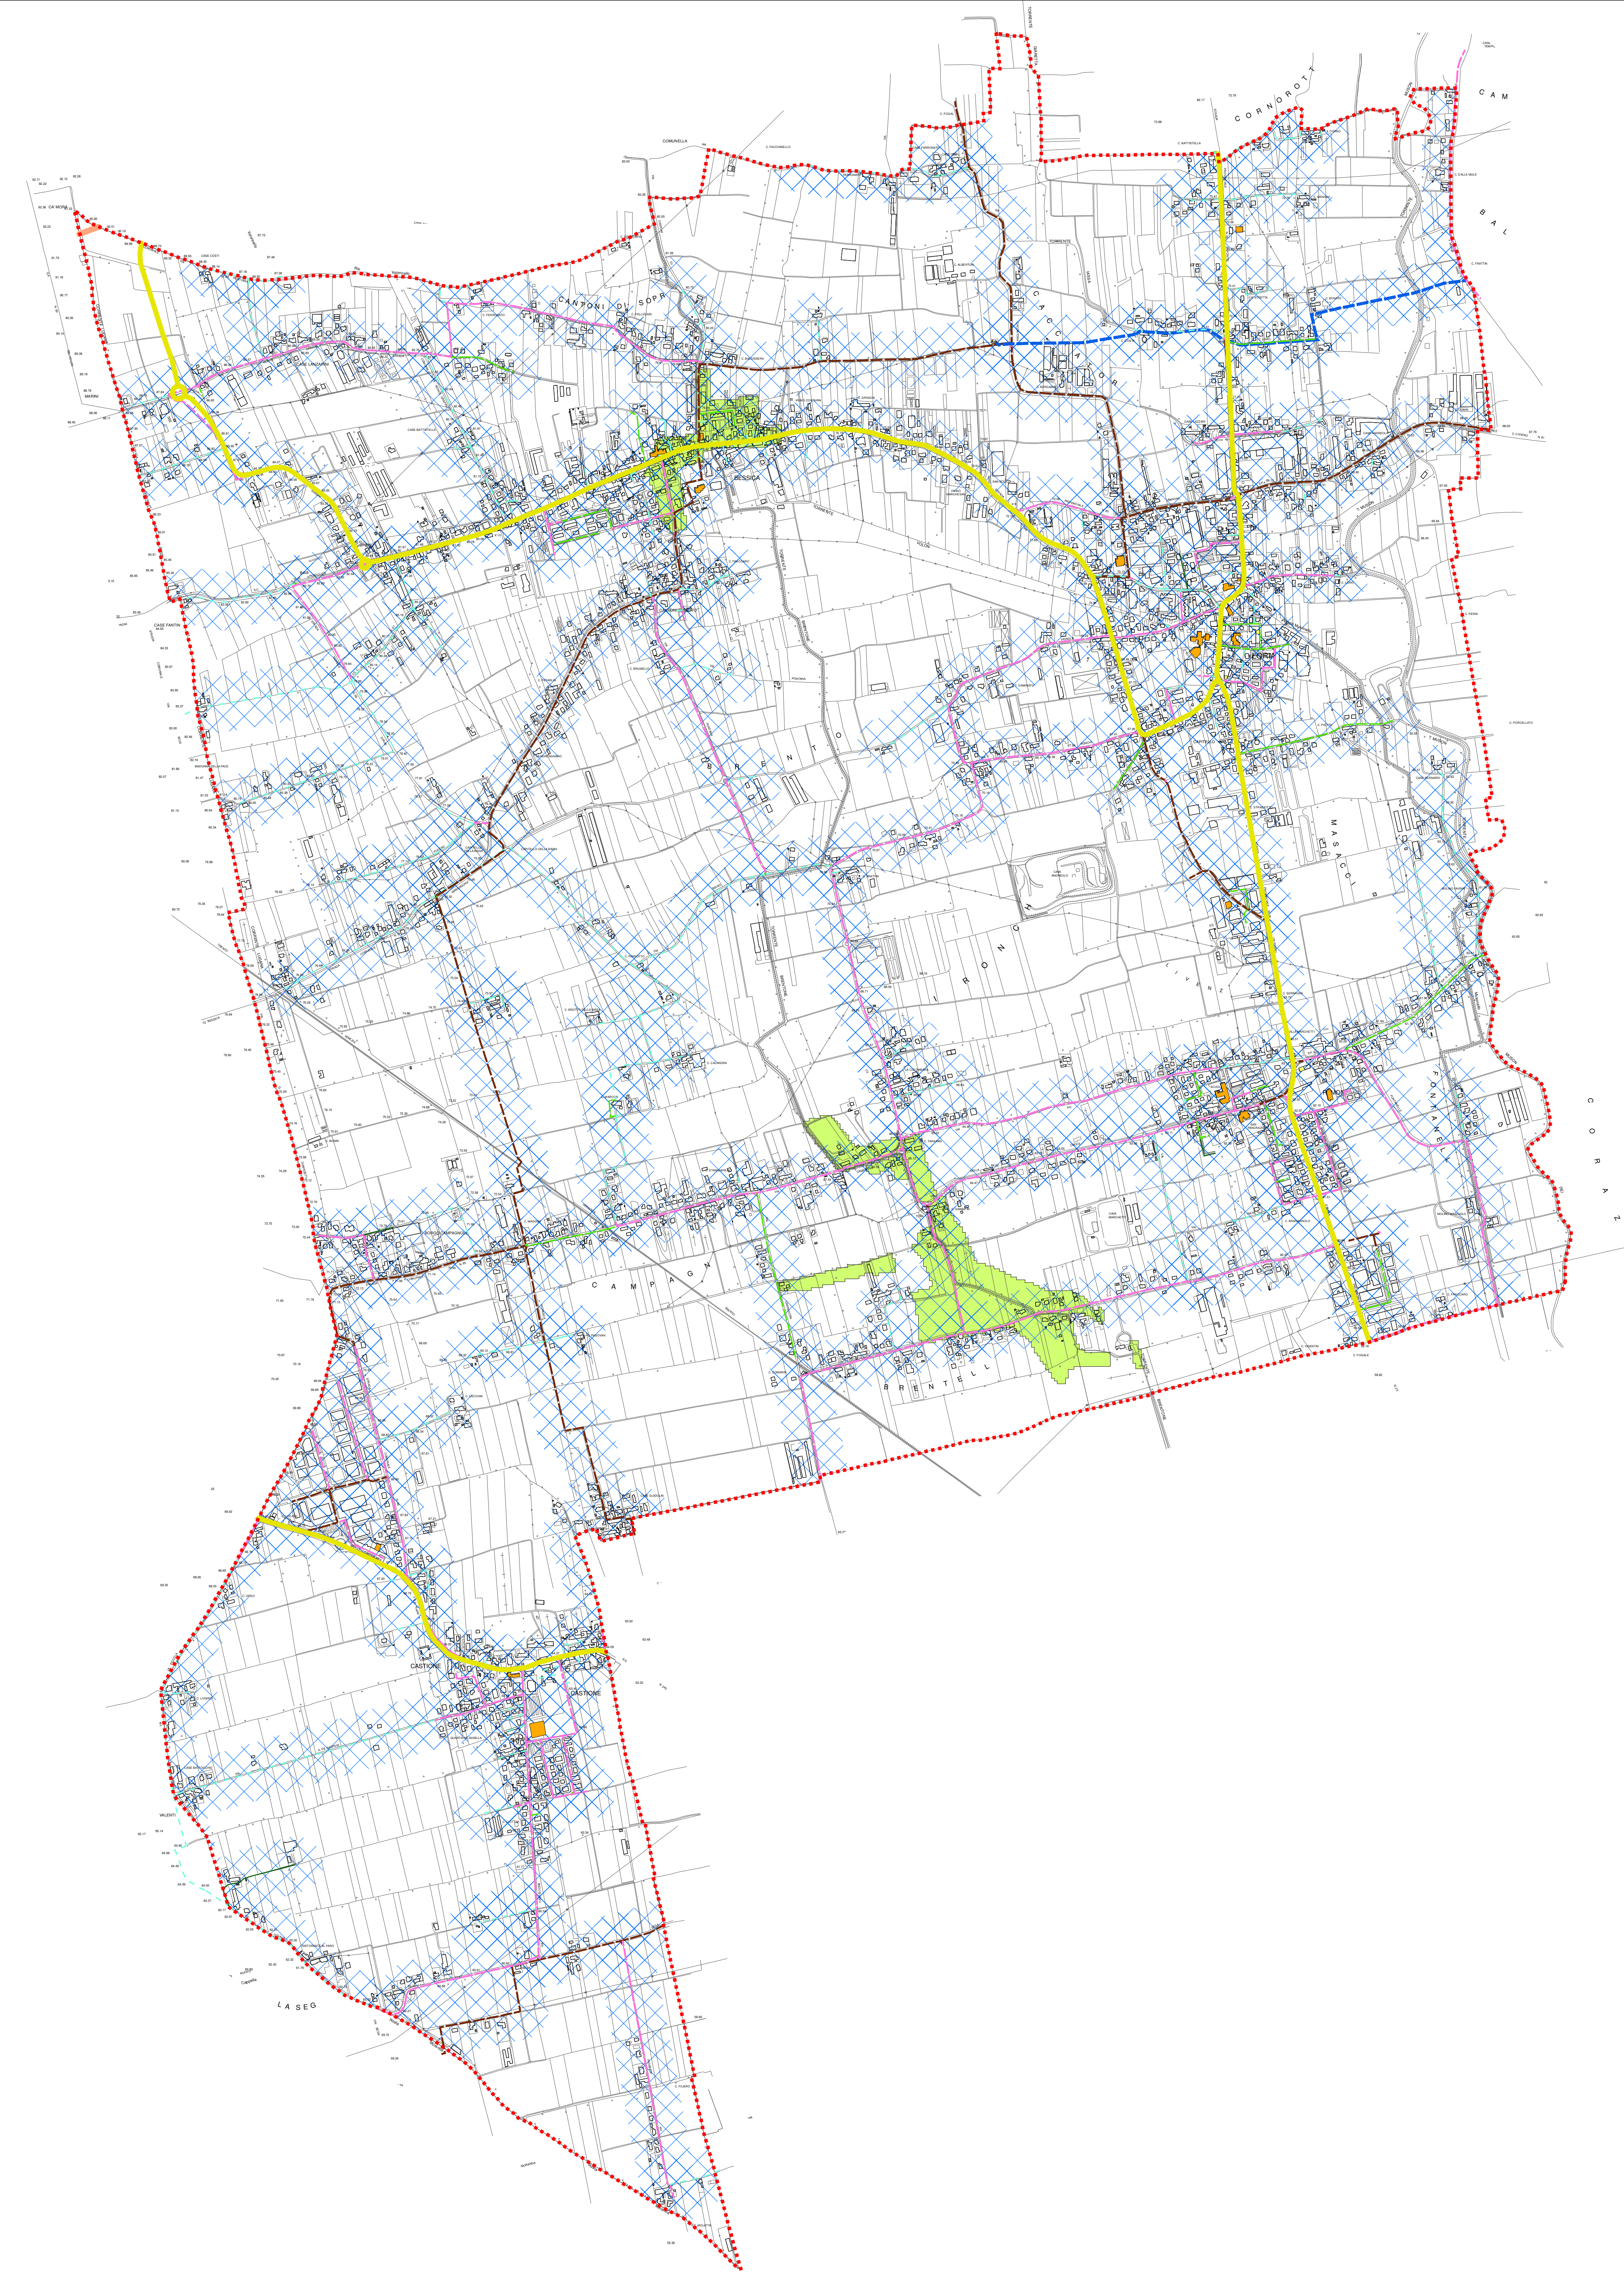

P.C.P.C.

Elaborato

4b



Scala

1:10.000

Scenari di rischio
Trasporto sostanze pericolose
Blackout - Allagamenti - Rischio idropotabile



Dott. Matteo Gobbo
pianificatore
dott.ssa Alessia Rosin
pianificatore junior
dott. Filippo Baratto
geologo
dott.ssa Raffaella Checchinato
geologo

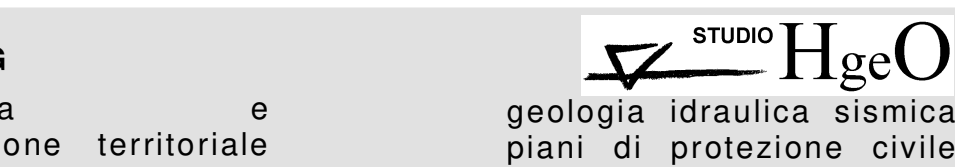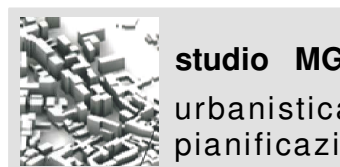

DATA Maggio 2026

4b

1:10.000

Piano Comunale di Protezione Civile

LEGENDA

Trasporto sostanze pericolose

Transito veicoli/anno

<15000

60.001 - 120.000

Edifici maggiormente vulnerabili
in caso di black out

Ripristino corrente el. prioritario (< 3 ore)

Ripristino corrente el. normale (tra le 3 e le 6 ore)

Aree a rischio allagamenti

R1 - Rischio moderato

Rischio idropotabile

Rischio idropotabile: aree con la stessa
rete acquedottistica principale

Condotta d 25-70 mm

Condotta d 75-90 mm

Condotta d 100-150 mm

Condotta d 160-250 mm

Condotta d 300 mm

Confine comunale