PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO SCALA 1/250

Nord

LEGENDA

AMBITO DI INTERVENTO 1° STRALCIO

ACQUEDOTTO:

- Conduttura acquedotto esistente C.A. 125
- Idrante esistente
- Conduttura in Ghisa DN 100
- Tubazione in polietilene ad alta densità PN 16, DN 32 – 50
- Pozzetto per allacciamenti 120x60
- Pozzetto per allacciamenti 60x60
- Pozzetto per saracinesca 120x120x170 (vedi NODO 1-2)
- Collare di presa tipo RACI

N. 8 UNITA' IMM.RI

N. 1 UNITA' IMM.RE

Tubazione PeAD PN 16 DN 50 mm

Tubazione PeAD PN 16 DN 40 mm

120x60

60x60

N5

N4

N6

N7

N1

N2

N3 120x120

Cond. in ghisa DN 100 mm

POZZETTO DI DERIVAZIONE ESISTENTE

IDRANTE ESISTENTE

CONDUTTURA ACQUEDOTTO ESISTENTE

STRADA COMUNALE VIA DUSE

NODO "1" sottosuolo

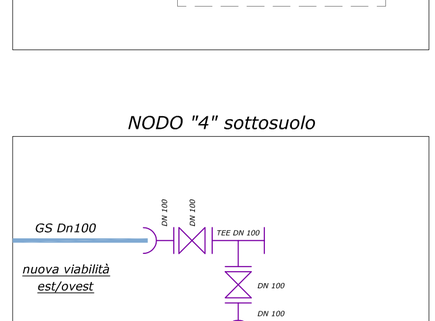

NODO "2" sottosuolo

NODO "3" pozzetto 120x120

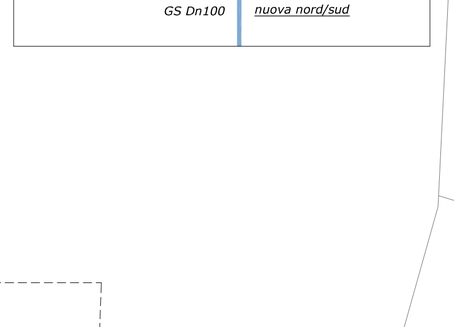

NODO "4" sottosuolo

Legenda pezzi speciali da eseguire

- SARACINESCA FLANGIATA
- RIDUZIONE FLANGIATA
- TAZZA FLANGIATA
- FLANGIA ADATTABILE
- CONTATORE
- VALVOLA RIDUTTRICE
- MANICOTTO A LARGA TOLLERANZA
- TEE FLANGIATO
- FILTRO A Y
- FLANGIA ADATTABILE

NODO "5" sottosuolo

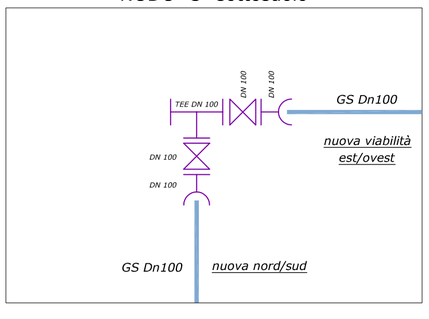

NODO "6" sottosuolo

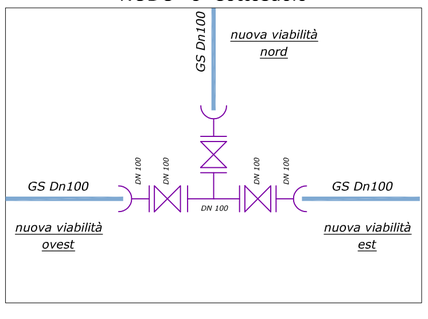

NODO "7" pozzetto 120x120

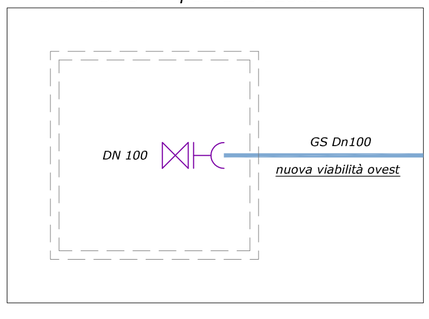

Stefano Zanellato architett

REGIONE VENETO | PROVINCIA DI TREVISO | COMUNE DI LORIA

PIANO DI LOTTIZZAZIONE "DUSE" – 1° STRALCIO

Indirizzo: Loria, Via Duse
Riferimenti catastali:
Fg. 11 Map.li 183,1046,1049,1052,1194
182,1041,1043

PROGETTO DEFINITIVO

23.6D

committenti :
IM. MA. S.r.l. Comacchio Andrea
Lucia Bailoni Comacchio Serena

Ubicazione sottoservizi:
Planimetria acquedotto
Particolari nodi idraulici

progettisti :

scala: 1:250
data: gennaio 2024
data agg.: gennaio 2026
ns. rif. P\24

Arch. Stefano Zanellato
Studio di Architettura
via C. Battisti, 12/d
31039 – Riese Pio X (TV)
C.F. e P. I.V.A.: 031690264
Telefono : 0423–750307
Fax: 0423–580085
E mail : stefano.zanellato@libero.it